






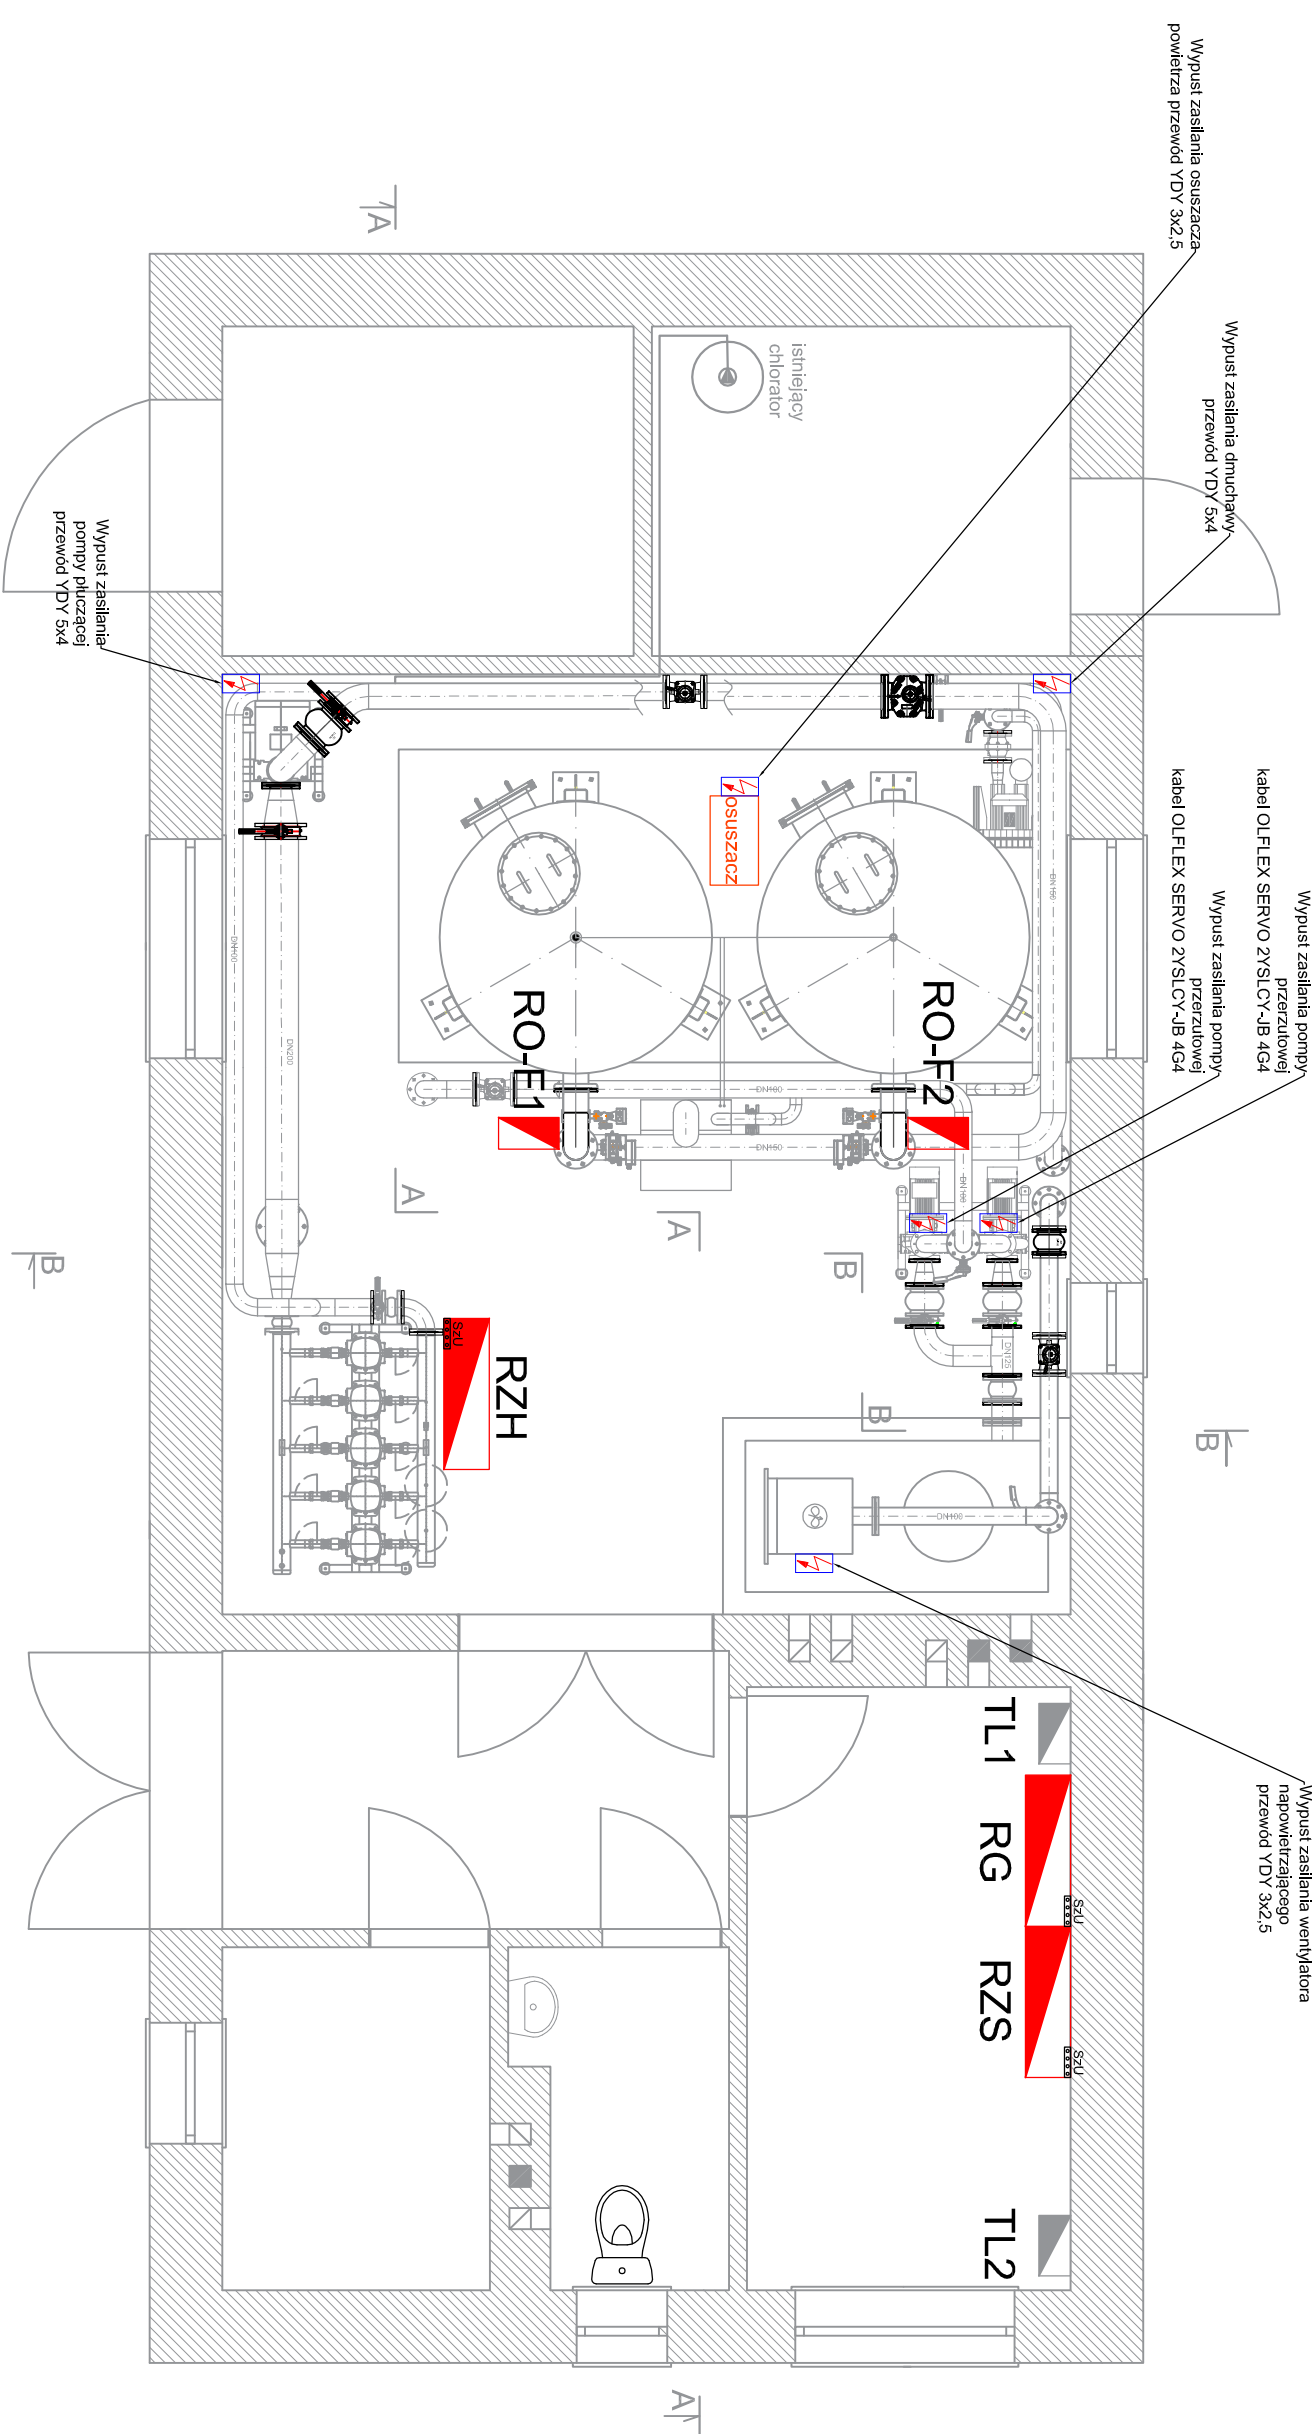



LEGENDA:	
	wypust zasilania
	szyna uziemiająca
	rozdzielnica zasilająca - sterująca
	rozdzielnica zestawu hydroforowego
	rozdzielnica filtra (gdzie x - nr filtra)
	rozdzielnica główna (odrębne opracowanie)
	istniejące tablice licznikowe
TL1, TL2	

OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S



Hydro Flow Sp. z o.o. ul. Słosa Toruńska 40 86-300 Grudziądz				SKALA 1:50
Nazwa i adres inwestora		Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430		Format A3
Nazwa obiektu i lokalizacja		SUW w m. Przyłęk, nr działki ew. 1088/1 Obręb Nr 0004 Przyłęk		Data 10.2016
Treść rysunku		Rzut budynku SUW - Instalacja elektryczna		Stadium PT
				Nr rys. E-1
	Nazwisko	Specjalizacja	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Robert Poloch	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	WKP/0178/PWDE/10	
Asystent	mgr inż. Piotr Murach			