


# SCHEMAT MONTAŻOWY

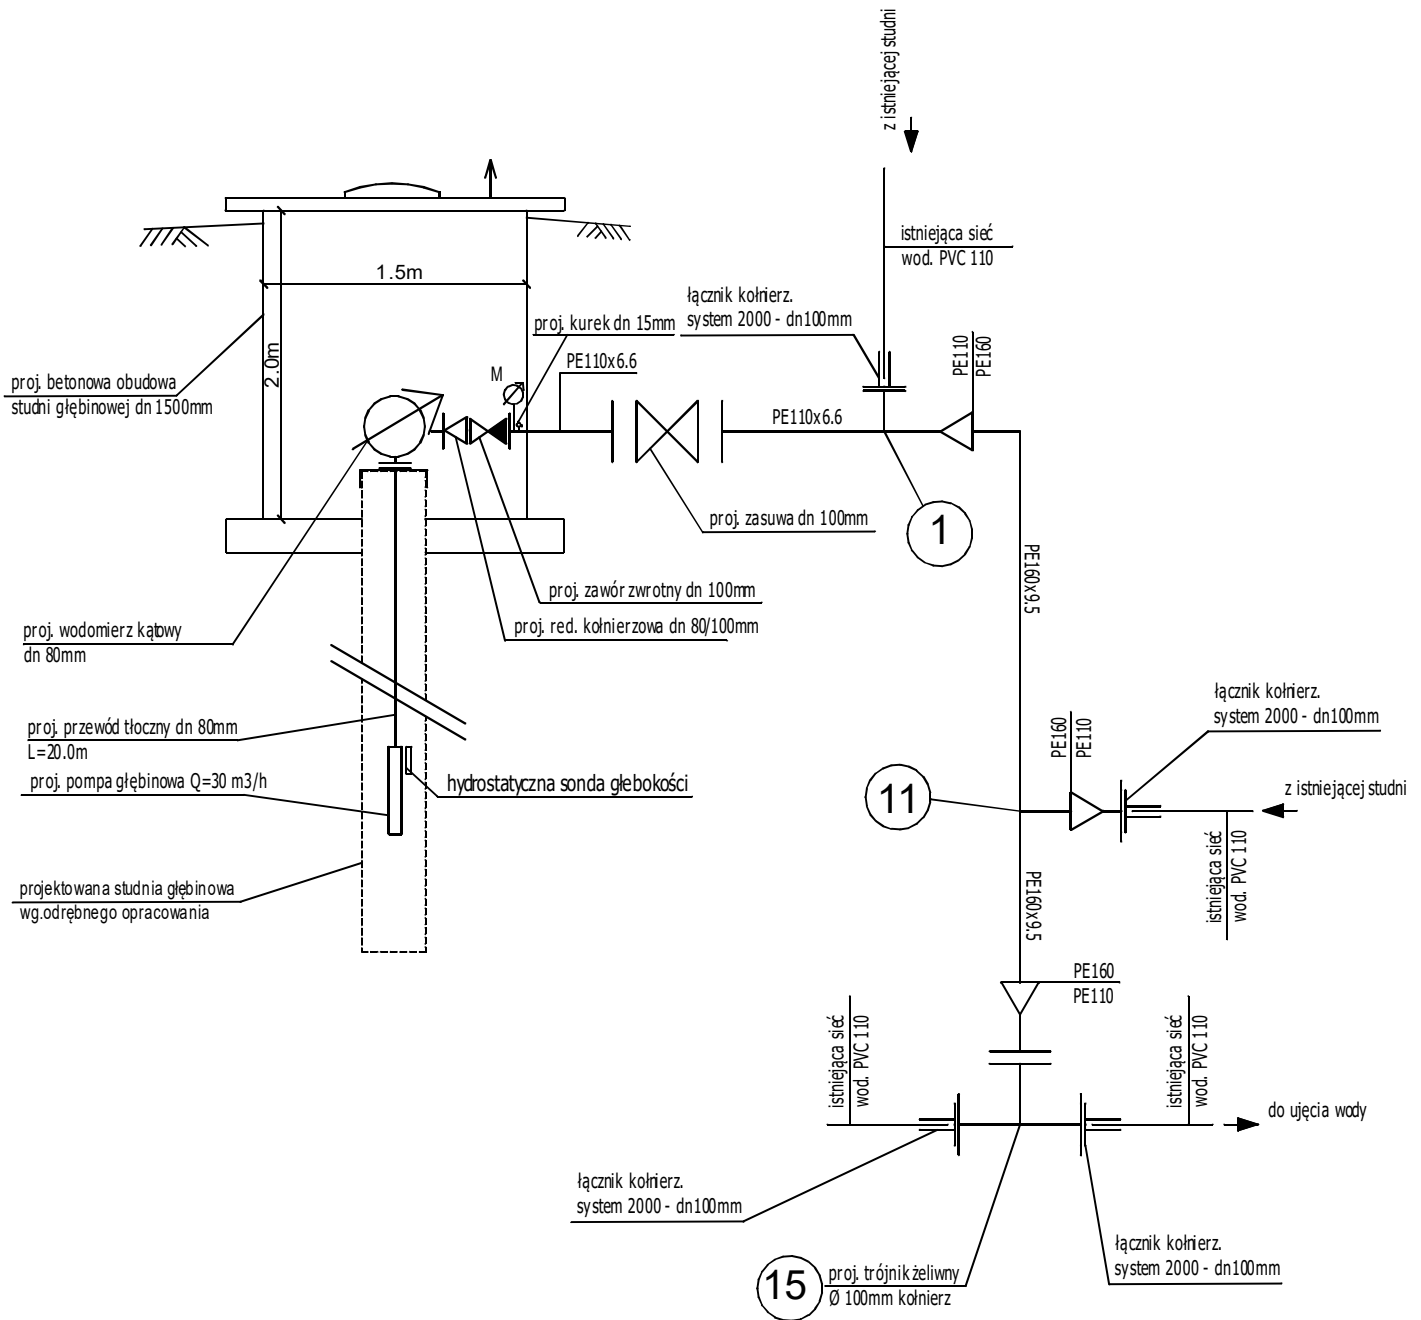

PROJEKTOWAŁ  mgr inż. Wadaw Zimny	DATA	UPR. BUDOWLANE	PODPIS	Nazwa obiektu budowlanego
	07-2022	uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych nr ewid. 4/99		BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO STUDNI GŁĘBINOWEJ
SPRAWDZIŁ  mgr inż. Grzegorz Bednarski	07-2022	uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych nr ewid. S-29/01		Adres obiektu budowlanego PR. Żyłek 36-107 NW/SKA Idzianki: 180604_2.0004.1098/2; 180604_2.0004.1097; 180604_2.0004.1096; 180604_2.0004.1095; 180604_2.0004.1094; 180604_2.0004.1093; 180604_2.0004.1092; 180604_2.0004.1091; 180604_2.0004.1090/1; 180604_2.0004.1088/1
SKALA  -----	NAZWA RYSUNKU  SCHEMAT MONTAŻOWY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEJ			NR RYSUNKU:  3