


SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

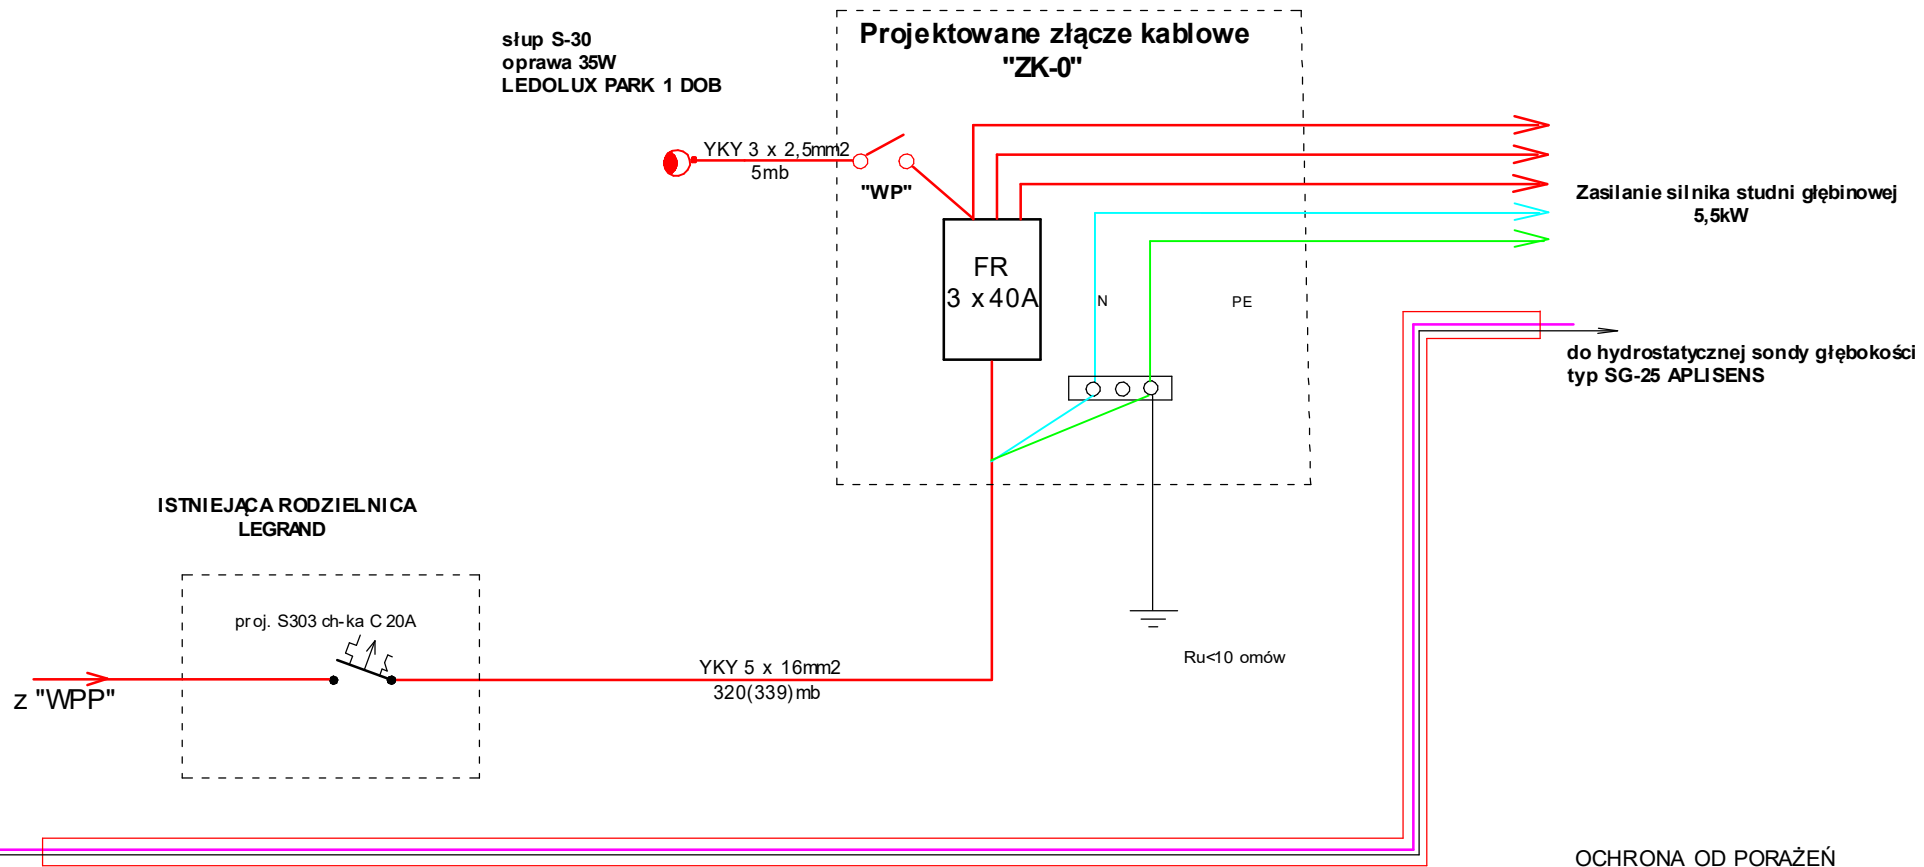


OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

- _____ kabel światłowodowy 8-włóknisty
dla późniejszego wykorzystania
- _____ kable sterujące YKSLY ekw 2 x 2 x 1mm²
- rura osłonowa PCV fi 140 mm HDPE 32 x 2,9
czarna dla światłowodu i kabla sterującego

NAZWA W INSTYJCJI: PRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWY DO STUDIŃ GŁĘBINOWEJ	GMINA NIWISKA Niwiska 430 36-147 Niwiska
ADRES W INSTYJCJI: PRZYŁĘK	
dz. nr ewid.: 1098/2, 1097, 1096, 1095, 1094, 1093, 1092, 1091, 1090/1, 1088/1	

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA STUDIŃ				
SKALA	NR PROJ.	DATA	BRANŻA	NR RYS.
		07.2022	ELEKT RYCZNA	E-2

INWESTOR: <div style="text-align: center;">  </div>		PROJEKTOWAŁ: Adam BARSZCZ	
UJĘCIE: ul. Długa 12c tel. 017 7899377 GSM 609 195 412		Nr uprawnień E - 471/94	Podpis
		SPRAWDZIŁ: Grażyna BARSZCZ	Nr uprawnień E - 104/93