

ZUK.4310. 25 2022

**Gmina Niwiska**  
**36-147 Niwiska 430**

**ZAPEWNIENIE I WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY WODY**

W odpowiedzi na wniosek oraz w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków” (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.), Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Niwiska oraz postanowienia Kodeksu cywilnego, Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach zapewnia dostawę wody dla projektowanej sieci wodociągowej na działkach położonych w miejscowości Kosowy od dz. bud. nr 1486/2 do 1512/5 zgodnie z przedłożonym załącznikiem

Miejsce włączenia:

Istniejąca sieć wodociągowa PE Ø 160 w rejonie oznaczonym w załączniku jako pkt A.

Sposób wykonania:

1. Sieć wodociągową należy zaprojektować i wykonać z rury PE Ø 160 na ciśnienie nominalne 1,00 Mpa. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej j/w wykonać za pomocą trojaka Ø 150/150. W miejscu włączenia do sieci Ø 160 zaprojektować układ zasuw Ø 150/150. Projektowany odcinek sieci zakończyć włączeniem do istniejącej sieci PCV Ø 110 za pomocą trojaka Ø 150/100 w punkcie B. W miejscu włączenia do sieci Ø 110 zaprojektować układ zasuw Ø 150/100. Na projektowanym odcinku sieci zaprojektować hydranty nadziemne p. poż. Ø 80 zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej. Projektując trasę sieci należy zachować w miarę możliwości prowadzenie równoległe i prostopadłe do granic działki, obcego uzbrojenia, dróg i budynków.

Zaleca się znakowanie trasy sieci poprzez ułożenie nad nim na głębokości 30 cm ppt. taśmy znakującej w kolorze niebieskim.

**Inne warunki:**

1. Wszystkie materiały i armatura użyta do budowy sieci i przyłączy powinna posiadać odpowiednie atesty, cechy producenta.
2. Projekt budowlany należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej celem przeprowadzenia narady koordynacyjnej.
3. Uzyskać stosowne dokumenty formalno-prawne niezbędne do budowy sieci i przyłączy.
4. Roboty budowlano-montażowe powierzyć firmie lub osobie posiadającej uprawnienia


- budowlane wymagane odpowiednimi przepisami prawa budowlanego.
5. Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach udziela wyjaśnień odnośnie zagadnień poruszonych w niniejszych warunkach, lub znajdują one wyjaśnienie szczegółowe w regulaminie świadczenia usług.

Załącz. mapa syt-wys.

Otrzymują:

1. Gmina Niwiska, 36-147 Niwiska 430.
2. a/a

KIEROWNIK  
Zakładu Usług Komunalnych  
*inż. Jerzy Skiba*

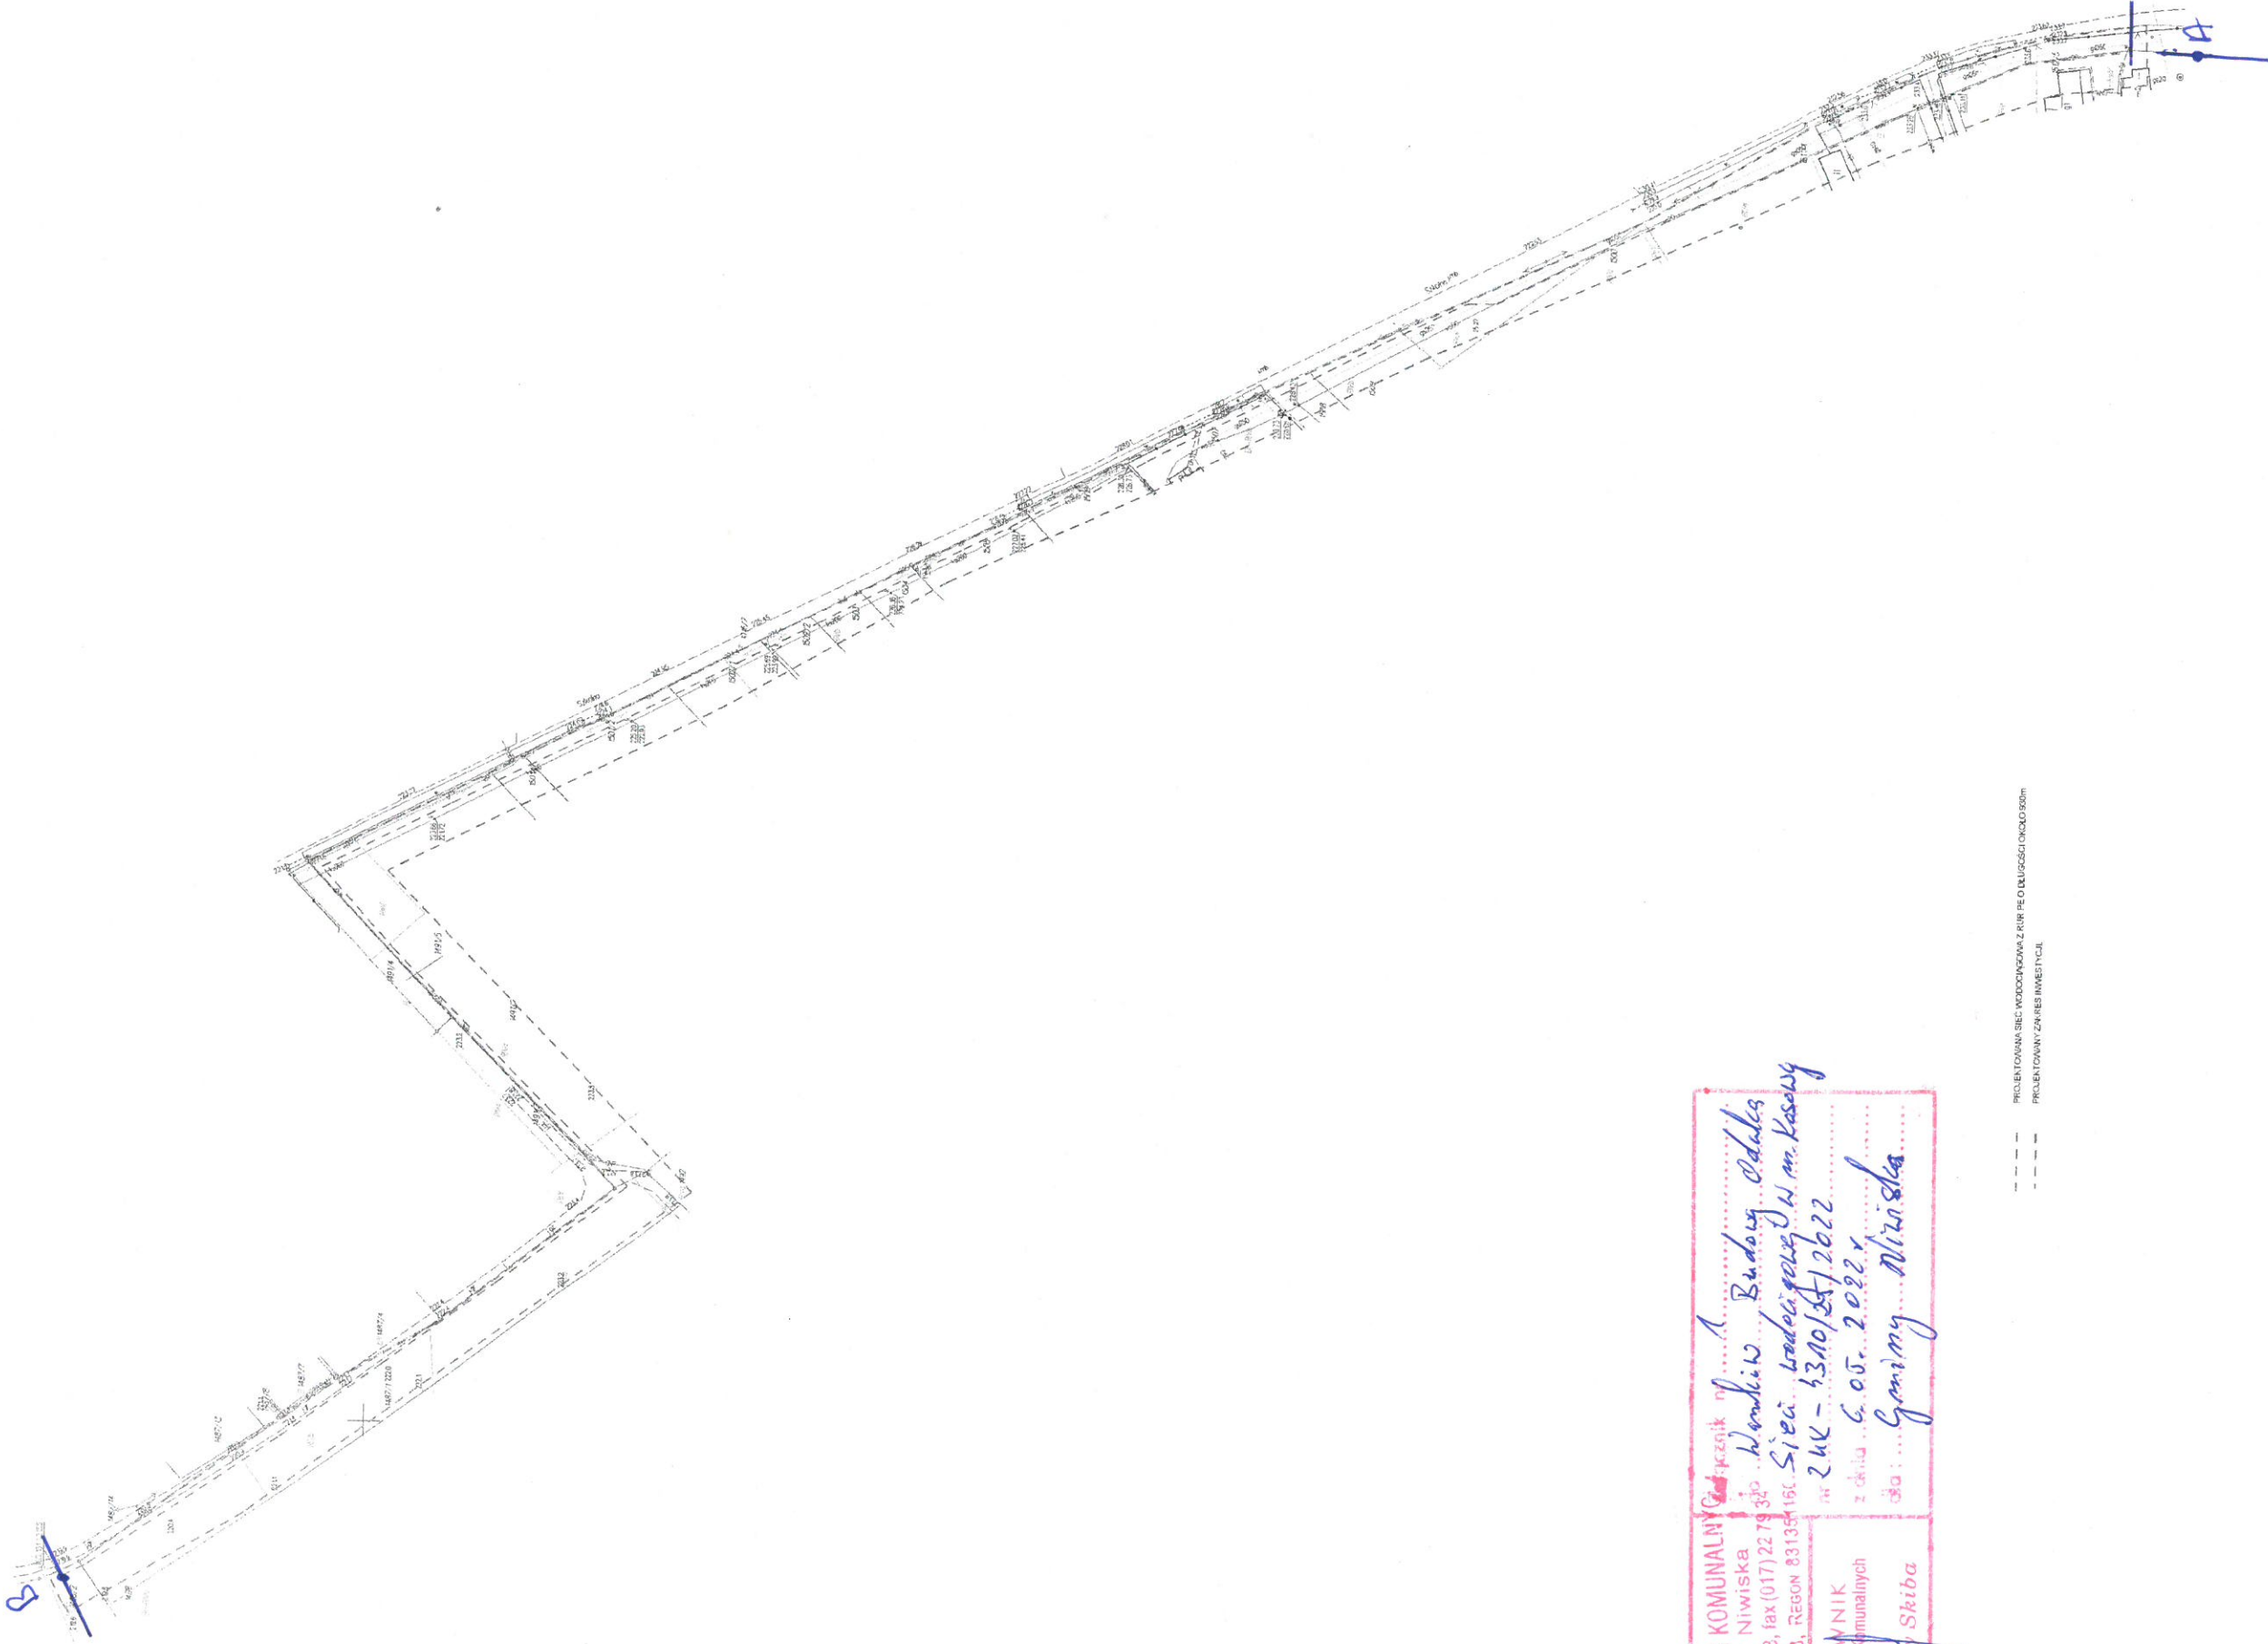

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	
36-147 Niwiśka	
tel.: (017) 22 79 383, fax (017) 22 79 383	
NIP 514-15-63 810, REGON 83135415	
KIEROWNIK	
Zakładu Usług Komunalnych	
inż. Józef Skiba	
Projektant	
Włodzisław Budwig Odleś	
Sieć wodociągowa w m. Kosowy	
nr 24 - 1310/24/2022	
z dnia 6.05.2022 r.	
mgr inż. Gmimy Niwiśka	

PROJEKTOWANA SIĘĆ WODOCIĄGOWA Z KIER. PE O DŁUGOŚCI OKOŁO 900m  
PROJEKTOWANY ZAKRES INWESTYCJI

